



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, д.27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-10-28, e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Уктур

(место составления акта)

"08" июня 2021 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№48

По адресу/адресам: 681095, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Уктур, ул. Центральная, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 48 от "24" мая 2021 г. главного государственного инспектора
Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору Голубых Юрия
Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении объектов защиты, используемых
(эксплуатируемых) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением Уктурского сельского поселения Комсомольского
муниципального района Хабаровского края - (ИНН 2712010877 /ОГРН 1022700759861)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут 28 мая 2021 года по 10 часов 00 минут 08
июня 2021 (8 дней/ 4 часа)

(дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому и
Нанайскому муниципальным районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий МБДОУ Уктурского сельского поселения – Шестопалова Ирина Анатольевна
24.05.2021 г. *Шестопалова И.А.*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:--

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Голубых Юрий Сергеевич - главный осударственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору
Попов Никита Сергеевич - государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору
Мавринский Альберт Владимирович - государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ Уктурского сельского поселения – Шестопалова Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

П. 1 ч. 2 ст. 1 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. - Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

ч. 2 ст. 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. - К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

ч. 3 ст. 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. - К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст. 6 - определены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

ч.1 ст.144 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» –

Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится в формах:

1) аккредитации;

2) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);

3) федерального государственного пожарного надзора;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

- 4) декларирования пожарной безопасности;
- 5) исследований (испытаний);
- 6) подтверждения соответствия объектов защиты (продукции);
- 7) приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной безопасности;
- 8) производственного контроля;
- 9) экспертизы.

В ходе проверки объекта защиты (помещений, территории) МБДОУ Уктурского сельского поселения, расположенного по адресу: 681095, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Уктур, ул. Центральная улица, 11, установлено, что в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объектов защиты **не обеспечена**. Иные объекты защиты к осмотру не предъявлялись.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

а именно:

1. Не проведено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и не обеспечено размещение табличек (кладовые, эл.щитовая и пр.) на дверях помещений складского и технического назначения не обеспечено наличие обозначений категории (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ч.1, 3, 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; п. 4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);
2. Противопожарные двери в электрощитовой не оборудованы устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24, 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);
3. Техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) осуществляются без учета регламента технического обслуживания указанных систем, утверждаемого руководителем организации, составленного в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (регламент отсутствует, не представлен) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3,4 ст. 81; ст. 83, ст.84. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
4. Отсутствует (не представлена) техническая документация изготовителя на средства огнезащитной обработки (пропитки), примененные на объекте защиты. (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; .п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п.6 ст. 52, ч.1 ст. 136 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1 ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний);
5. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (пп. Б п.17, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);
6. Места расположения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001, (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ст. 51, п.3 ст. 52, ст.54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.12 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»);

7. Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, размещенная в месте установки приемно-контрольных приборов (п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);

8. В ходе проведения плановой проверки установлено, что в декларации пожарной безопасности на объект защиты зарегистрированной в ОНПР по Комсомольскому и Нанайскому районам № 08 220 852-ТО-0055 от 28.10.2020 г., заявленные сведения, не соответствуют фактическим в части содержания соответствующих разделов, с учетом вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности, а так же настоящая декларация не соответствует утвержденной форме декларации пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст. 53, ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности").

Ответственность за допущенные нарушения возлагается на юридическое лицо –
МБДОУ Уктурского сельского поселения, а также руководителя МБДОУ Уктурского сельского
поселения

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний нарушений не выявлено): ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,


Прилагаемые к акту документы: предписание № 48/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности; проверочные листы;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Голубых Юрий Сергеевич,


главный государственный инспектор

Комсомольского и Нанайского районов по пожарному надзору,

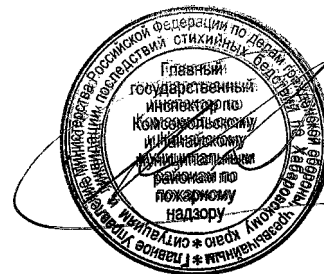

Мавринский Альберт Владимирович,
государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов по пожарному надзору,

Попов Никита Сергеевич,
государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов по пожарному надзору,

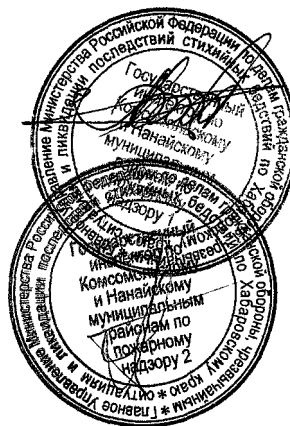

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Уктурского сельского поселения – Шестопалова Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"08" июня 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: